


Кабельные подключения блока

KR14-062814 CHU 222-E30-33-1A4-2A4-V (стандарт)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

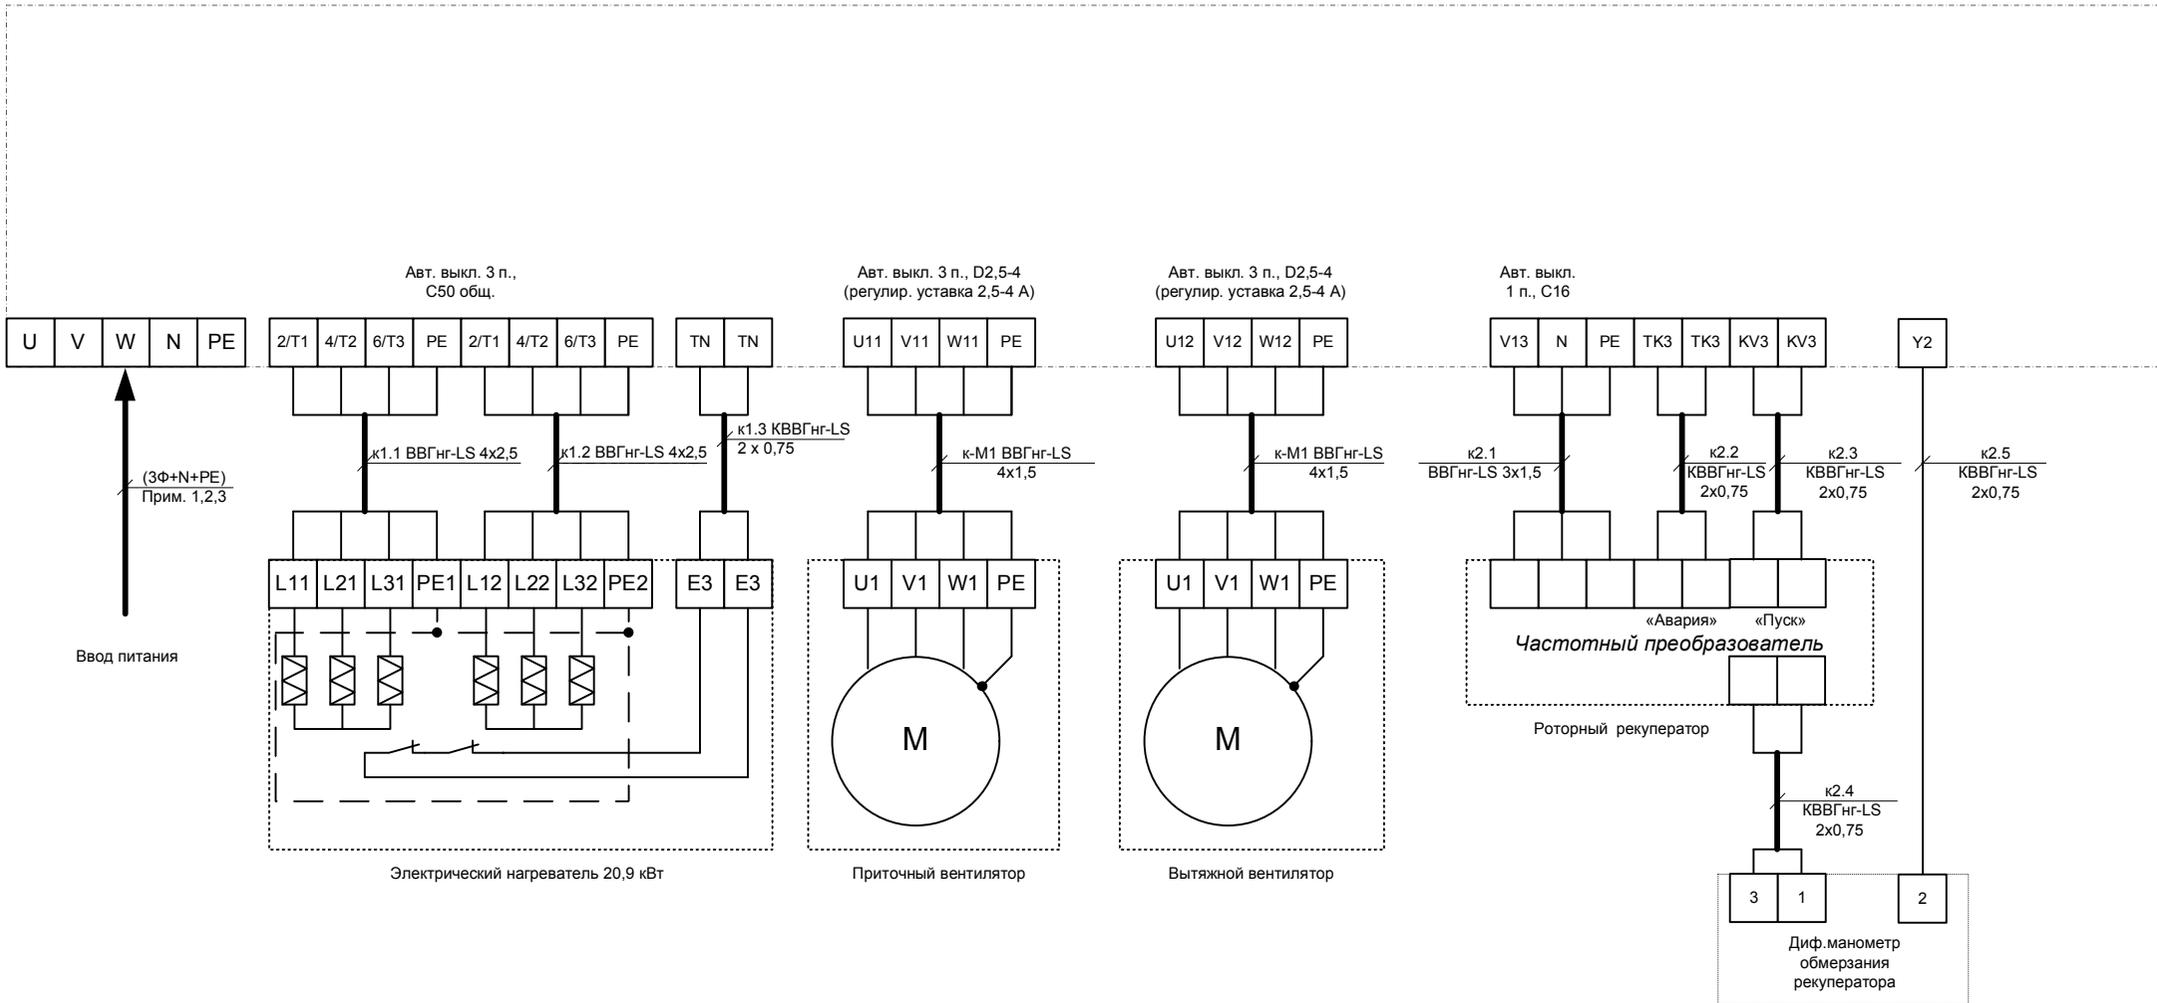


Примечания:

1. Вводный выключатель: 100А.
2. Макс. сечение жил L1,L2,L3: 50 кв.мм.
3. Макс. сечение проводников N,PE для медной жилы кл. 1 по ГОСТ 22483-77: 25 кв.мм.
4. Указано сечение для медной жилы кл. 1 по ГОСТ 22483-77.
5. Подключение силовых кабелей электронагревателя осуществляется непосредственно к зажимам контактов. Подключение выполнить непосредственно к частотному преобразователю рекуператора проводами указанного сечения.

Кабельные подключения блока (продолжение)

KR14-062814 CHU 222-E30-33-1A4-2A4-V (стандарт)

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

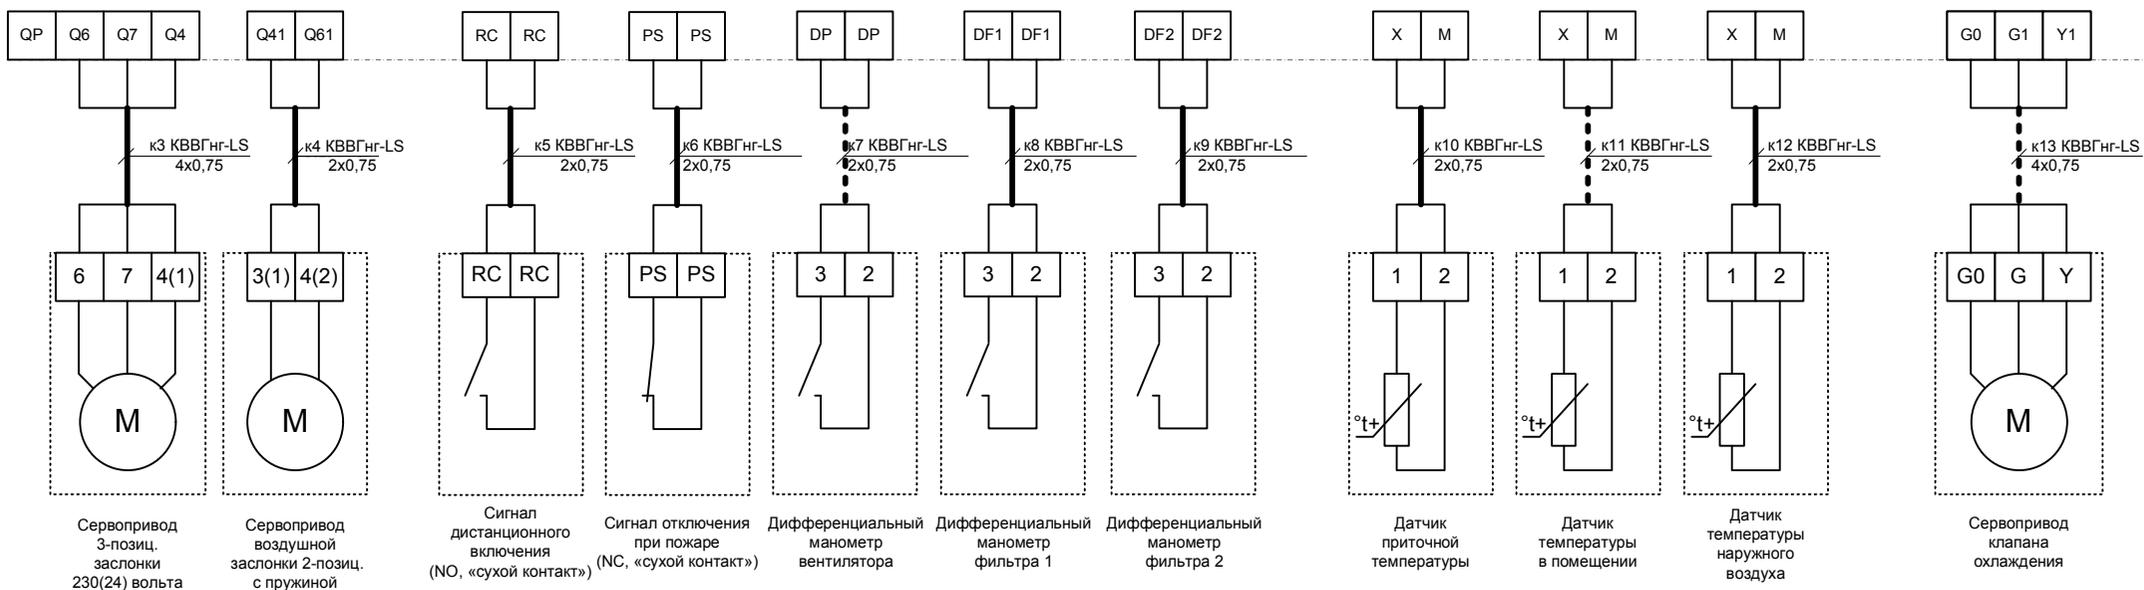

Сервопривод 3-позиц. заслонки 230(24) вольта

Сервопривод воздушной заслонки 2-позиц. с пружиной

Сигнал дистанционного включения (NO, «сухой контакт»)

Сигнал отключения при пожаре (NC, «сухой контакт»)

Дифференциальный манометр вентилятора

Дифференциальный манометр фильтра 1

Дифференциальный манометр фильтра 2

Датчик приточной температуры

Датчик температуры в помещении

Датчик температуры наружного воздуха

Сервопривод клапана охлаждения